

# Eco Touch

MÉMO CHANTIER

CHAUFFAGE INDIVIDUEL GAZ

ETOUCH-112-B

CHAUFFAGE COLLECTIF

ETOUCH-123-B

## OGGA™

Le bon usage de l'énergie

**ÉTIQUETTE À COLLER  
DANS LE TABLEAU ÉLECTRIQUE  
À PROXIMITÉ D'ECO-TOUCH**

**Eco Touch** VOTRE LOGEMENT EST ÉQUIPÉ  
D'UN MODULE INTELLIGENT ECO-TOUCH

**Programmation automatique de votre chauffage  
Coupeure des éclairages pendant vos absences  
Mesure et affichage de vos consommations**

Indiquez vos présences et absences avec l'interrupteur Eco-Touch

**VOUS ÊTES PRÉSENT** **VOUS ÊTES ABSENT**

Choisissez votre consigne de confort avec la commande murale:

- Le commande murale vous permet de régler votre consigne de confort dans votre logement.
- Elle permet de tourner à Eco Touch la température intérieure de votre logement en temps réel.
- Quand elle est activée, il est important de laisser le niveau de votre radiateur en position ouverte (exemple : position 5) ou de régler la température sur le tableau à une valeur élevée (exemple : 24 °C).

Connectez vous à Eco-Touch

États des leds du clavier Eco-Touch dans votre tableau électrique

- Led verte fixe : Bon fonctionnement.
- Led rouge (fléché) : Une information est à lire dans l'appareil Eco-Touch.
- Led rouge fixe : Alarme mesure, contactez SAV.

OGGA | TÉLÉCHARGEZ LA NOTICE : [ogga.fr/DT-100](http://ogga.fr/DT-100)  
Assistance : [sav@ogga.fr](mailto:sav@ogga.fr) - Tél. 04 28 29 82 69

**DOSSIER TECHNIQUE COMPLET  
À TÉLÉCHARGER**

<https://qr.ogga.fr/DT-100>



**ÉTIQUETTE À COLLER DANS LA CHAUDIÈRE  
(Chauffage individuel gaz)**

**THERMOSTAT CHAUFFAGE  
RADIO OGGA**

TÉLÉCHARGEZ LE DOCUMENT  
TECHNIQUE ECO-TOUCH  
<https://qr.ogga.fr/DT-210>

OGGA™ | [sav@ogga.fr](mailto:sav@ogga.fr)  
Tél. 04 28 29 82 69

**SUPPORT TECHNIQUE**

[sav@ogga.fr](mailto:sav@ogga.fr) • Tél. 04 28 29 82 69


[www.ogga.fr](http://www.ogga.fr)



DT-210


# SCHÉMA D'INSTALLATION

## Tableau Électrique

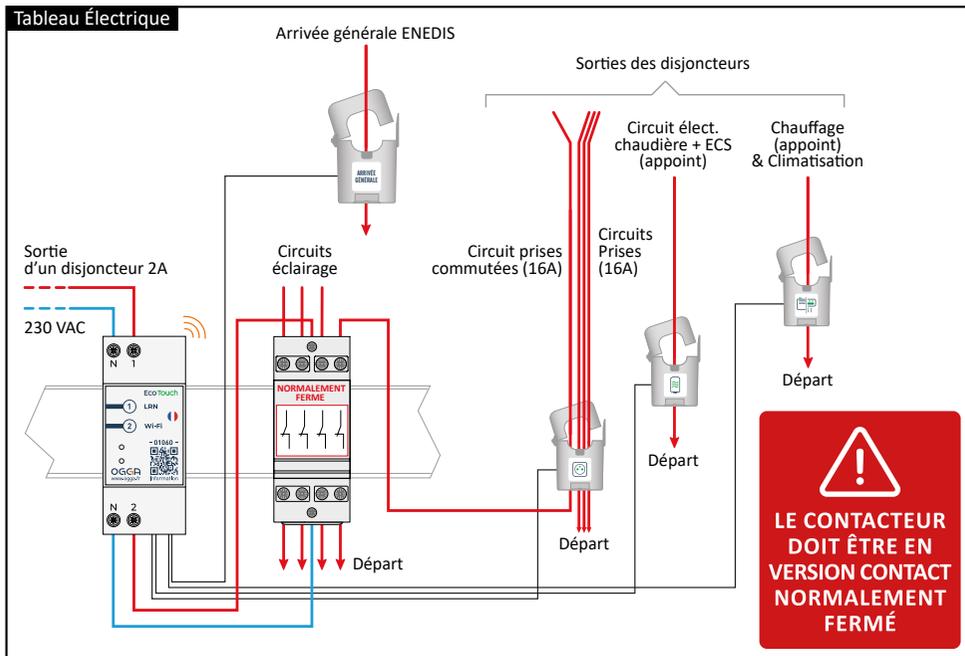


## CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE

Sanitaire collectifs

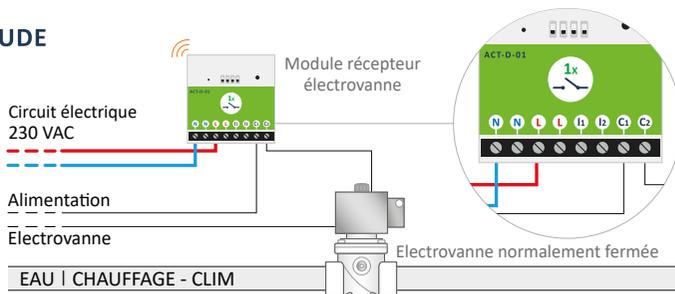

## CHAUFFAGE

Individuel gaz ou collectif MTA

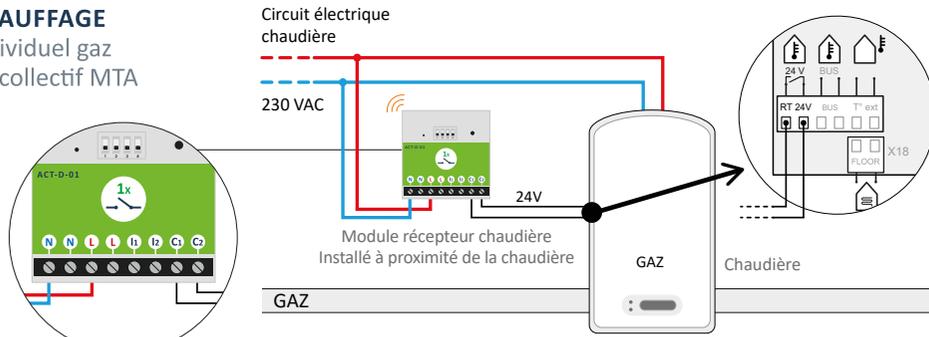

- ⚠ Vérifier que l'actionneur est bien dédié pour chaudière (contact sec : réf. ACT-D-01)
- ⚠ Raccordement chaudière uniquement sur l'entrée contact sec (ne pas utiliser l'entrée BUS)

1

## PRÉSENCE



APPUYEZ 3 FOIS  
SUR PRÉSENCE



Mode forcé **ON**  
pour 15mn



ON



ON



ON\*

2

## ABSENCE



APPUYEZ 3 FOIS  
SUR ABSENCE



Mode forcé **OFF**  
pour 15mn



OFF



OFF



OFF\*

\* si fonctionnalité prises commandées installée dans le logement.

# VOLETS ROULANTS - Schéma d'installation & Test

## ACTIONNEUR VOLET ROULANT

Réf. : ACT-VR-01

## Test de fonctionnement




APPUI LONG (>2S) SUR PRÉSENCE

> Tous les volets se lèvent

APPUI LONG (>2S) SUR ABSENCE

> Tous les volets se baissent

## Schéma d'installation

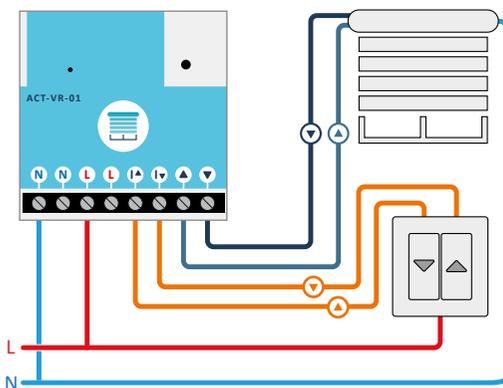


**ASSUREZ-VOUS QUE LES ACTIONNEURS  
VOLET ROULANT SOIENT BIEN APPAIRÉS  
AVEC LE MODULE ECO-TOUCH**

> Procédure d'appairage disponible  
dans le dossier technique OGGA

# DESCRIPTIONS MATÉRIELS

## ECO-TOUCH

Réf. : ETOUCH-2

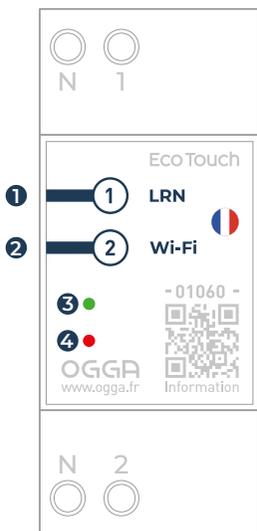


- 1 Bouton d'appariement
- 2 Bouton connexion wifi
- 3 Led verte
- 4 Led rouge

## INTERRUPTEUR (sans pile, sans fil)

Réf. : INTERR-1


À visser au mur  
à proximité  
de la porte d'entrée

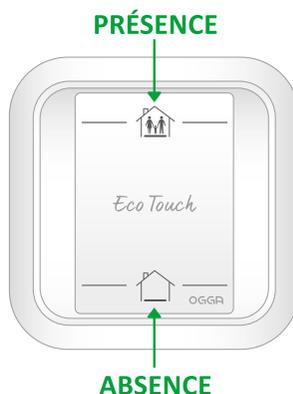

## MODULE RÉCEPTEUR CHAUFFAGE


### ACTIONNEUR CONTACT SEC

Réf. : ACT-D-01



## COMMANDE DE TEMPÉRATURE (sans fil)

Réf. : CAP-REG-02

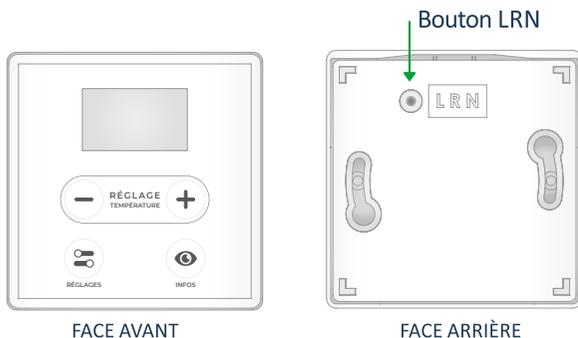

À visser au mur dans la pièce à vivre  
(1,50 mètre du sol)